



LEYENDA DE FONTANERÍA

—	TUBERÍA AGUA FRÍA / PP (PN-20)
- - -	TUBERÍA AGUA CALIENTE / PP (PN-16)
- · - · -	TUBERÍA RECIRCULACIÓN / PP (PN-16)
—	TUBERÍA FLUXORES / PP (PN-20)
○	MONTANTE DE AGUA FRÍA
●	MONTANTE DE AGUA CALIENTE
○	MONTANTE RECIRCULACIÓN
⌘	MONTANTE RED DE FLUXORES
⌘	LLAVE DE CORTE AGUA FRÍA
⌘	LLAVE DE CORTE AGUA CALIENTE
⌘	LLAVE DE CORTE RECIRCULACIÓN
⌘	LLAVE DE CORTE RED FLUXORES
⌘	GRIFO AGUA FRÍA
⌘	GRIFO AGUA CALIENTE
⌘	GRIFO MONOMANDO
⌘	GRIFO AGUA FRÍA TEMPORIZADO
⌘	GRIFO AGUA CALIENTE TEMPORIZADO
⌘	GRIFO MONOMANDO TEMPORIZADO
⌘	FLUXOR TEMPORIZADO
⌘	GRIFO INFRARROJO
⌘	GRIFO MEZCLADOR INFRARROJO C/TERMOSTATO
○	DEPÓSITO ACUMULADOR

DIÁMETROS MÍNIMOS DE DERIVACIONES A LOS APARATOS

Aparato o punto de consumo	Material de la tubería			
	mm	mm	mm	mm
Lavamanos	10/12	11,4/15	11,6/16	10,4/16
Lavabo	10/12	11,4/15	11,6/16	10,4/16
Fregadero	10/12	11,4/15	11,6/16	10,4/16
Ducha	13/15	12,4/16	11,6/16	13,2/20
Bañera	16/18	15,4/20	14,4/20	16,4/25
Inodoro con sistema	10/12	11,4/15	11,6/16	10,4/16
Inodoro sin flush	26/28	26,2/32	26/40	26,4/40
Urinario	13/15	12,4/16	11,6/16	13,2/20
Fregadero doméstico	13/15	12,4/16	11,6/16	13,2/20
Fregadero industrial	16/18	15,4/20	14,4/20	16,4/25
Lavavajillas doméstico	13/15	12,4/16	11,6/16	13,2/20
Lavavajillas industrial	20/22	20,4/25	21,2/25	21,2/32
Lavadora	16/18	15,4/20	14,4/20	16,4/25
W.C. de baño	16/18	15,4/20	14,4/20	16,4/25

Co = Cobre, PE = Polietileno, PP = Polipropileno, PN = Polinitrógeno.
Nota: Los diámetros señalados en el dibujo prevalecen a los indicados en esta tabla.

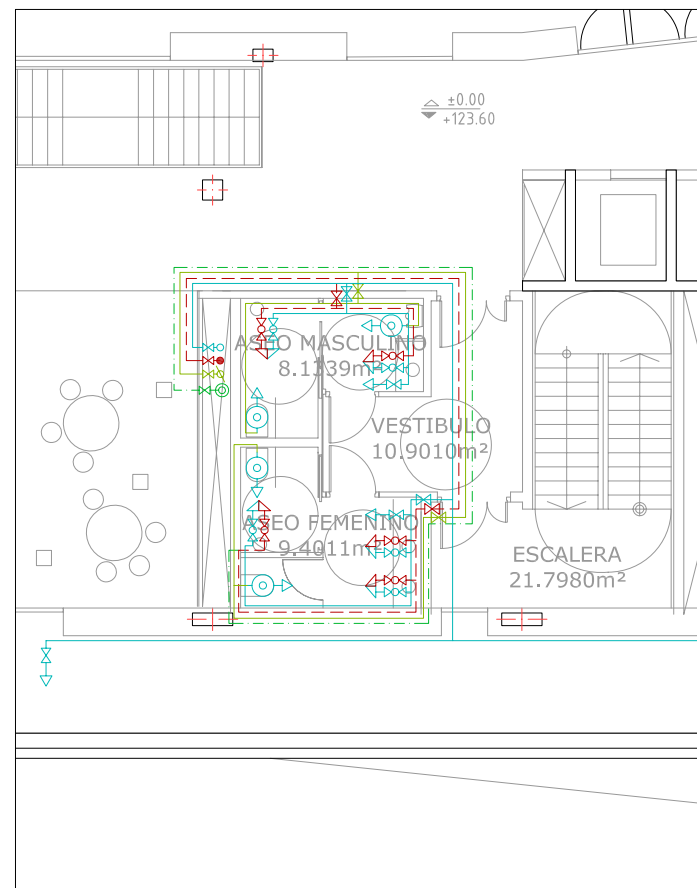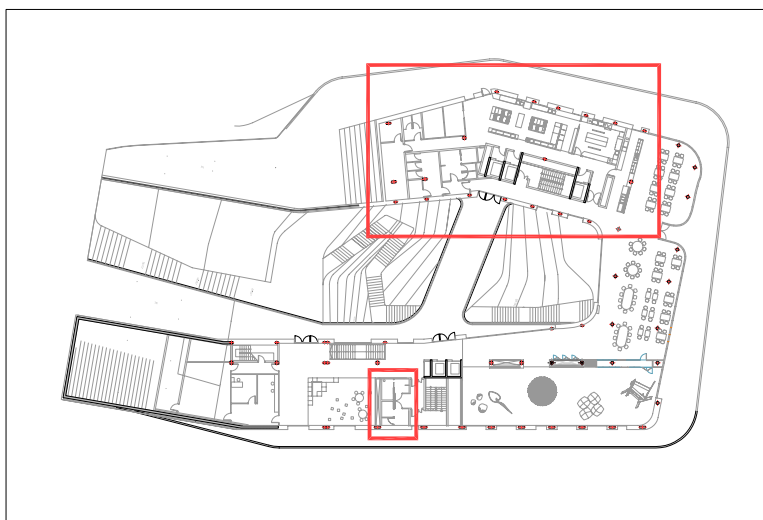

9645006.1
ENERO 2010 URTARRILA

EXEKUZIO PROIEKTUA

BASQUE CULINARY CENTER
GASTRONOMI ZIENTZIENTZEN FAKULTATEA
ETA IKERKETA ETA BERRIKUNTZA
ZENTROA

PROYECTO EJECUCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS
GASTRONÓMICAS Y CENTRO DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BASQUE CULINARY CENTER

DONOSTIA (GIPUZKOA)

proiektua data zk nº 9645006.1
proiektua fecha nº ENERO 2010 URTARRILA

kokalekua situación BASQUE CULINARY CENTER

sustizialdea promotor basque culinary center

berrikuspena revisión R05B, R04B, R03B, R02B, R01B

eskala escala R00B Hasierako argitalpena JLJG
Lanzamiento Inicial 25/01/2010

plano zk nº plano A1 1:75, A3 1:150

plano zk nº plano PO ITURGINTZA XEHETASUNA, PO FONTANERIA DETALLE

plano zk nº plano PE-IF-01.1-R00B

proiektugilea projectista Los Arquitectos - Arkitektoak:
Colegiado nº: 2.391, Elkaragokide zkoa.
Santiago Pérez Oñate
Colegiado nº: 2.295, Elkaragokide zkoa.
Fco. Javier de la Fuente Carazo

