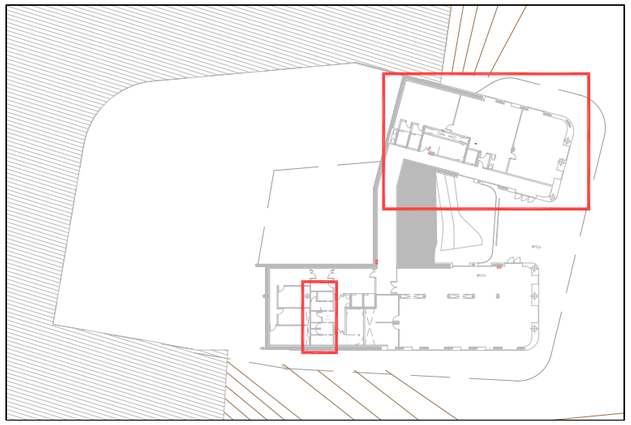

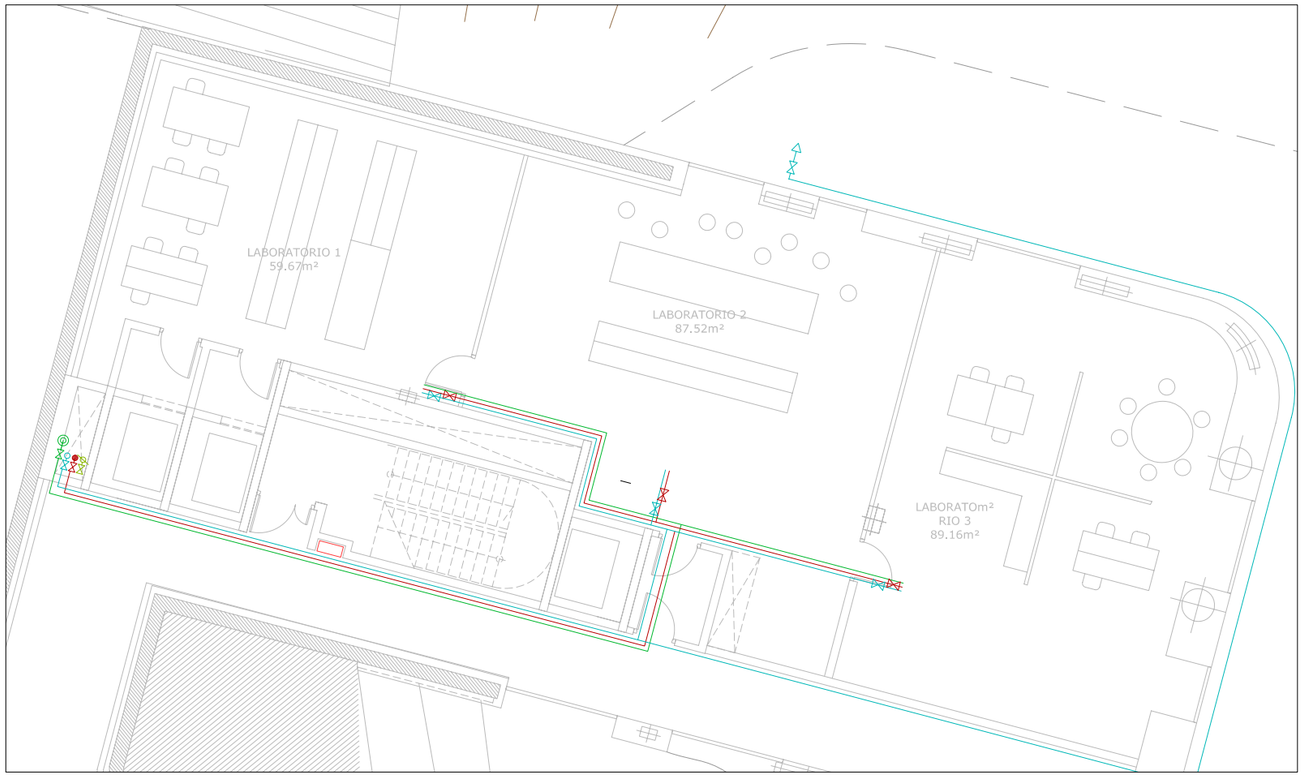

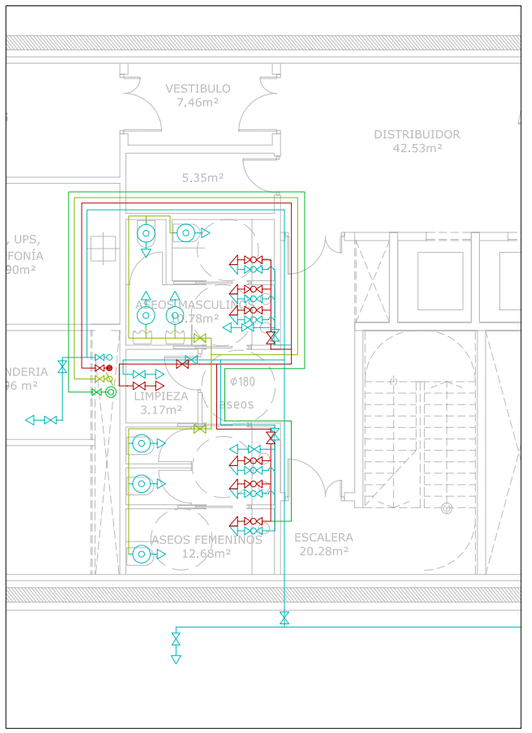

LEYENDA DE FONTANERÍA

	TUBERÍA AGUA FRÍA / PP (PN-20)
	TUBERÍA AGUA CALIENTE / PP (PN-16)
	TUBERÍA RECIRCULACIÓN / PP (PN-16)
	TUBERÍA FLUXORES / PP (PN-20)
	MONTANTE DE AGUA FRÍA
	MONTANTE DE AGUA CALIENTE
	MONTANTE RECIRCULACION
	MONTANTE RED DE FLUXORES
	LLAVE DE CORTE AGUA FRÍA
	LLAVE DE CORTE AGUA CALIENTE
	LLAVE DE CORTE RECIRCULACIÓN
	LLAVE DE CORTE RED FLUXORES
	GRIFO AGUA FRÍA
	GRIFO AGUA CALIENTE
	GRIFO MONOMANDO
	GRIFO AGUA FRÍA TEMPORIZADO
	GRIFO AGUA CALIENTE TEMPORIZADO
	GRIFO MONOMANDO TEMPORIZADO
	FLUXOR TEMPORIZADO
	GRIFO INFRAROJO
	GRIFO MEZCLADOR INFRAROJO C/ TERMOSTATO
	DEPÓSITO ACUMULADOR

DIÁMETROS MÍNIMOS DE DERIVACIONES A LOS APARATOS

Aparato o punto de consumo	Material de la tubería: Acero Dn (")	Cu (mm)	PB (mm)	MPE (mm)	PP (mm)
Lavamanos	½	10/12	11,4/15	11,6/16	10,6/16
Lavabo	½	10/12	11,4/15	11,6/16	10,6/16
Bidé	½	10/12	11,4/15	11,6/16	10,6/16
Ducha	½	13/15	12,4/16	11,6/16	13,2/20
Bañera	¾	16/18	15,4/20	14,4/20	16,6/25
Inodoro con cisterna	½	10/12	11,4/15	11,6/16	10,6/16
Inodoro con fluxor	1	26/28	26,2/32	29/40	26,6/40
Urinario	½	13/15	12,4/16	11,6/16	13,2/20
Fregadero doméstico	½	13/15	12,4/16	11,6/16	13,2/20
Fregadero industrial	¾	16/18	15,4/20	14,4/20	16,6/25
Lavavajillas doméstico	½ toma a ¾	13/15	12,4/16	11,6/16	13,2/20
Lavavajillas industrial	¾	20/22	26,4/25	23,2/32	21,2/32
Lavadora	¾	16/18	15,4/20	14,4/20	16,6/25
Vertedero	¾	16/18	15,4/20	14,4/20	16,6/25

Cu = Cobre, PB = Polibutileno, MPE = Multicapa metal-plástico, PP = Polipropileno

Nota: Los diámetros señalados en cláusula precedente son los definitivos en esta tabla.

9645006.1
ENERO 2010 URTARRILA

proiektua data zk / proyectofecha nº

EXEKUZIO PROIEKTUA

BASQUE CULINARY CENTER
GASTRONOMI ZIENTZIEN FAKULTATEA
ETA IKERKETA ETA BERRIKUNTZA
ZENTROA

PROYECTO EJECUCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS
GASTRONÓMICAS Y CENTRO DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BASQUE CULINARY CENTER

kokalekua / situación

DONOSTIA (GIPUZKOA)

sustatzailea / promotor

basque culinary center

berrikuspena / revisión

R05B
R04B
R03B
R02B
R01B
R00B Hasierako argitalpena JLG
Lanzamiento Inicial 25/01/2010

eskala / escala

A1 1:125
A3 1:250

planoa / plano

P-4 ITURGINTZA XEHETASUNA

P-4 FONTANERIA DETALLE

plano zk / nº plano

PE-IF-05.1-R00B

proiektugilea / proyectista

Los Arquitectos - Arkitektoak:
Colegiado nº : 2,791 *Elkargokide zkia.*
Santiago Pérez Ocáriz
Colegiado nº : 2,095 *Elkargokide zkia.*
Fco. Javier de la Fuente Carazo

LKS